


Kuvassa 3-tieventtiiliasetelma ja venttiilin toimilaitte asennettuna. Pyörivien liittimien ansiosta voit asettaa maalämpöputkien tulosuunnan vapaasti. Kuvassa on myös maalämpöputken liittimet. Kondenssiyhde on merkitty punaisella ympyrällä.



Muista kiinnittää myös toimilaitteen pikaliitin piirikortilla vastakappaleeseen.

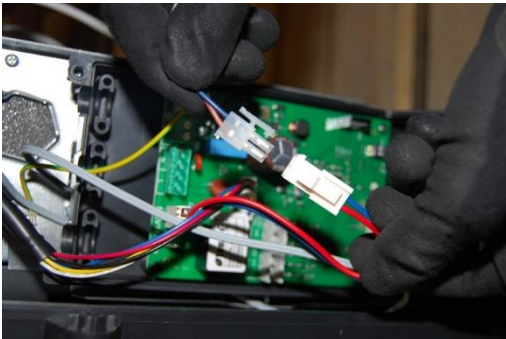

Lopuksi poista 3-tieventtiilin toimilaitteesta punainen sokka.